

危 險 物 編


危険物の概要

消防法で定められている指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っている施設は、令和5年3月31日現在167施設あり、施設区分では主に地下タンク貯蔵所51施設、給油取扱所37施設、移動タンク貯蔵所32施設などとなっています。

これらの施設は、ひとたび火災、漏えいなどの事故を起こすと人命や周囲に与える影響が大きいため、位置、構造、設備の技術基準及び貯蔵、取扱いの方法が厳しく制限されています。

昨年度の査察実施状況は過去6年間で最も少ない47件でしたが、今年度は令和2年から流行している新型コロナウイルス感染症も比較的に落ち着きをみせ、94件の立入検査を実施、27件の不備事項の改善を図りました。さらに、県から事務の移譲を受けた液化石油ガスの工事施工場所や一般高圧ガス消費場所、火薬類貯蔵場所への立入検査も実施しています。

また、令和元年度から中止が続いていた美方広域危険物安全協会主催の「危険物安全講習会」についても4年ぶりに開催することができ、参加者は42名でした。

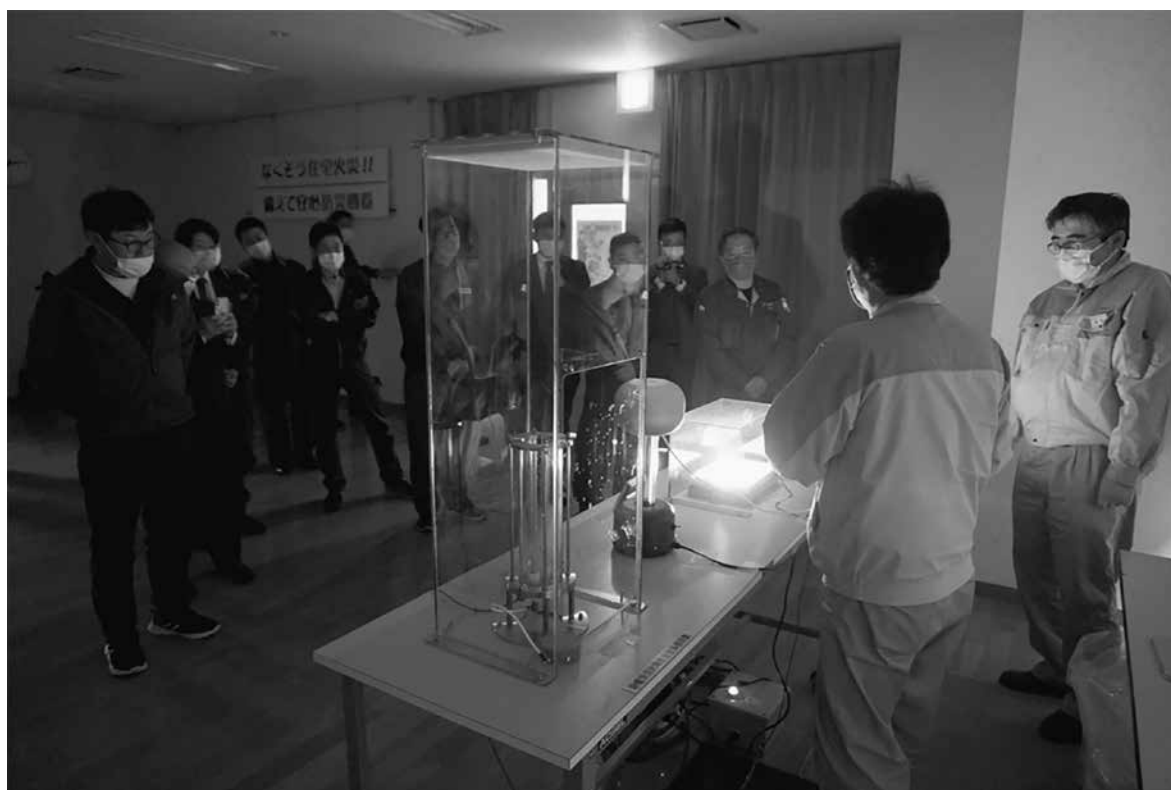


令和4年度 危険物安全講習会

3－1 危険物施設状況


(R5. 3.31 現在)

町 別 製造所等の別	総 数	香 美 町				新温泉町		
			香住区	村岡区	小代区		浜坂 地域	温泉 地域
総 数	167	109	66	32	11	58	44	14
貯 蔵 所	114	77	48	21	8	37	30	7
屋 内	5	3	3			2	2	
屋 外 タ ン ク	19	14	13		1	5	5	
屋 内 タ ン ク	2					2		2
地 下 タ ン ク	51	34	11	18	5	17	13	4
簡 易 タ ン ク	1	1	1					
移 動 タ ン ク	32	22	19	1	2	10	9	1
屋 外	4	3	1	2		1	1	
取 扱 所	53	32	18	11	3	21	14	7
給 油								
営 業	22	13	6	6	1	9	6	3
自 家 用	13	7	1	5	1	6	3	3
船 舶	2	2	2					
一 般	16	10	9		1	6	5	1

地域別施設状況

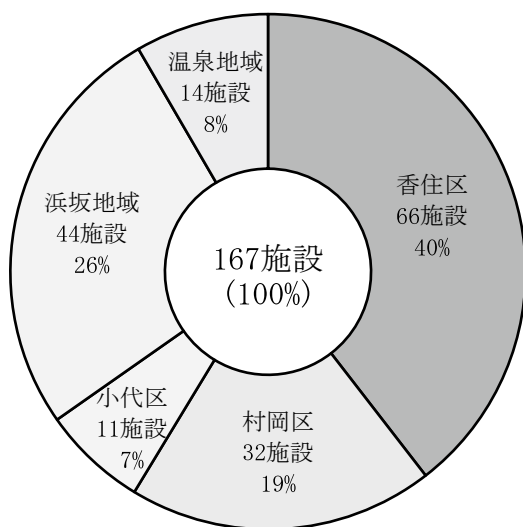


製造所等別施設状況

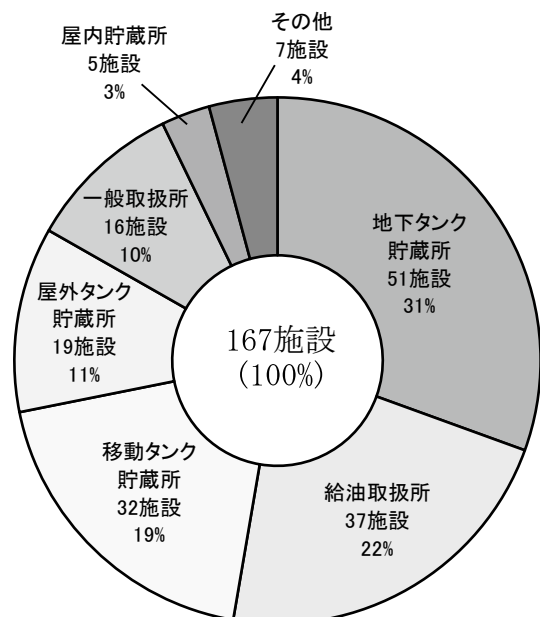

3-2 許可施設の推移

年度 施設	H30	R 元	R 2	R 3	R 4
施設総数	179	178	173	171	167
貯蔵所	121	121	117	116	114
取扱所	58	57	56	55	53

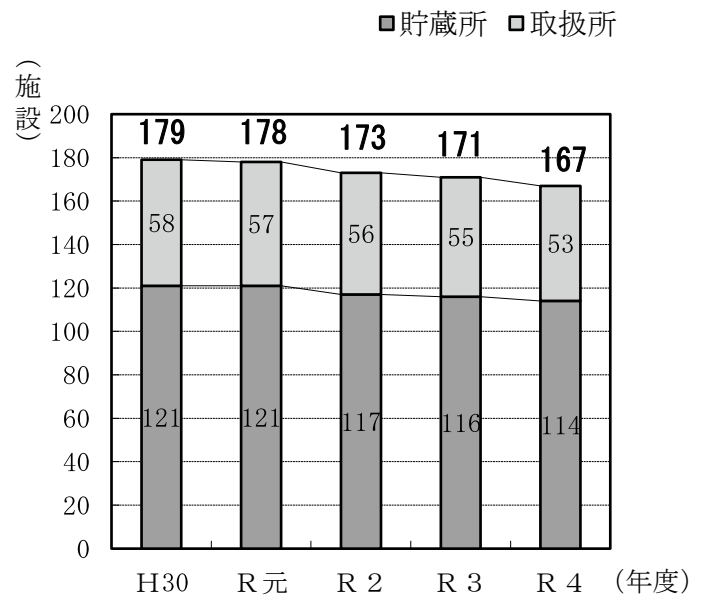

3-3 数量別危険物施設状況

(R5. 3.31 現在)

製造所等の別 指定数量の倍数	総 数	貯 蔵 所								取 扱 所		
			屋 内	屋 外 タ ン ク	屋 内 タ ン ク	地 下 タ ン ク	簡 易 タ ン ク	移 動 タ ン ク	屋 外		給 油	一 般
総 数	167	114	5	19	2	51	1	32	4	53	37	16
5 倍 以 下	50	45	3	2	1	18	1	18	2	5	1	4
5 倍 を 超 え 10 倍 以 下	35	30	2	2	1	19		5	1	5	3	2
10 倍 を 超 え 50 倍 以 下	40	24		5		12		6	1	16	9	7
50 倍 を 超 え 100 倍 以 下	26	14		10		1		3		12	9	3
100 倍 を 超 え 150 倍 以 下	7									7	7	
150 倍 を 超 え 200 倍 以 下	8	1				1				7	7	
200 倍 を 超 え る も の	1									1	1	

3-4 危険物関係事務処理状況

(R4. 4. 1～R5. 3.31)

製造所等の別 事務処理内容		総 数	貯 蔵 所							取 扱 所	
			屋 内	屋 外 タ ン ク	屋 内 タ ン ク	地 下 タ ン ク	簡 易 タ ン ク	移 動 タ ン ク	屋 外	給 油	一 般
総 数		448	1	11		177		56	5	161	37
許 可	設 置	1						1			
	変 更	8				2		2		4	
完 成 検 査	設 置	1						1			
	変 更	8				2		2		4	
仮 使 用 承 認		6				2				4	
保 安 監 督 者 選 任・解 任		5				1				4	
廃 止 届		6						3	1	1	1
軽 微 変 更 届		40		1		14		6		17	2
譲 渡 引 渡		1				1					
危 険 物 取 扱 作 業 従 事 者 届		98		2		44		2	3	34	13
予 防 規 程 認 可		7								7	
定 期 点 検 結 果 届		141	1	5		54		32	1	34	14
地 下 タ ン ク・配 管 点 検 計 画		14				14					
地 下 タ ン ク・配 管 点 検 結 果		71		1		43				20	7
移 動 タ ン ク 水 圧 試 験 結 果		7						7			
自 衛 消 防 訓 練 実 施 結 果 書		27		2						25	
そ の 他		7								7	

年 度	H30	R 元	R 2	R 3	R 4
事 務 処 理 総 数	504	432	436	424	448


3-5 危険物査察等実施状況

(R4. 4. 1～R5. 3.31)

査 察 日 数		36日	現 有 施 設 数	査 察 実 施 数	指 導 内 容	消 防 用 設 備 等	位 置 ・ 構 造	貯 蔵 ・ 取 扱	そ の 他	完 成 検 査	中 間 検 査
査 延 べ 時 間		33時間25分									
査 延 べ 人 数		210									
総 数			167	94	27	4	10		13	9	
貯 蔵 所	屋 内		5	3							
	屋 外 タ ン ク		19	8							
	屋 内 タ ン ク		2								
	地 下 タ ン ク		51	16	7	1	1		5	2	
	簡 易 タ ン ク		1	1							
	移 動 タ ン ク		32	29	6	1	3		2	3	
	屋 外		4	1	1		1				
取 扱 所	給 油		37	29	11	1	5		5	4	
	一 般		16	7	2	1			1		

年 度		H30	R 元	R 2	R 3	R 4
区 分						
査 察 日 数		47	47	28	24	36
査 察 実 施 数		92	126	81	47	94

(日・件)

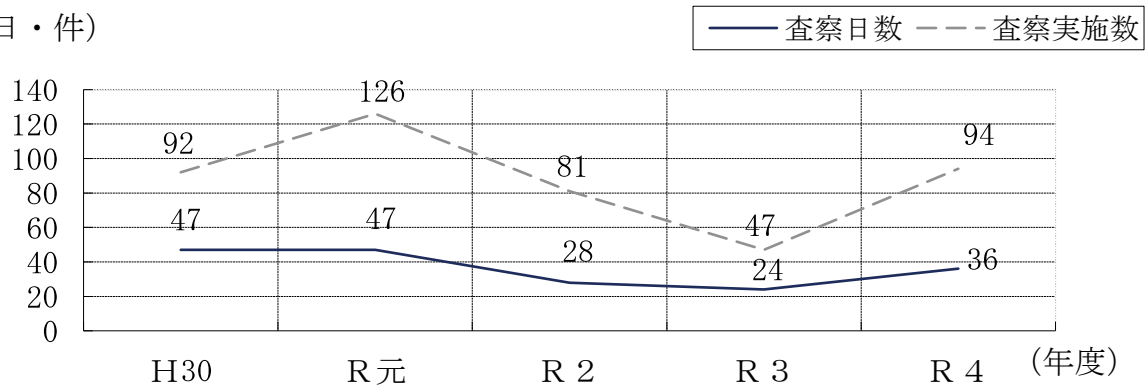

3-6 液化石油ガス届出及び査察実施状況

(R4. 4. 1～R5. 3.31)

届 出	査 察
0	0

- * 届出及び査察の対象施設は、液化石油ガス500kgを越え3,000kg未満の供給施設をいう。

3-7 高圧ガス査察実施状況

(R4. 4. 1～R5. 3.31)

査 察	緊 急 措 置
6	0

- * 査察対象は、酸素ボンベやアセチレンガスボンベ等の高圧ガス消費場所をいう。
- * 緊急措置とは、高圧ガスの消費の一時禁止又は制限を行うことをいう。

3-8 火薬庫等査察実施状況

(R4. 4. 1～R5. 3.31)

区 別 項 目	合 計	火 薬 庫		庫外貯蔵所
		1 級	煙 火	販 売 業 者
対 象 数	2	1	0	1
査 察 実 施 数	2	1	0	1
違 反 者 数	0			
違 反 件 数	0			

- * 査察対象は、火薬庫並びに火薬類保管場所をいう。